


Breeze 140

centro-stanza / standalone

cm190x140 h.72


Dati tecnici	
Technical features	
Max contenuto d'acqua Max water capacity	850 l.
Jets idromassaggio Whirlpool jets	12 jets 10 small jets
Dati dimensionali	
Dimensional features	
Volume d'imballo Packaging volume	2,5 m ²
Peso a vuoto Dry weight	300 kg
Peso con acqua Wet weight	1150 kg
Caratteristiche elettriche	
Electrical features	
Voltaggio Voltage	230 volt
Amperaggio Amperage	16 A (240V)
Tensione Tension	50 Hz
Potenza assorbita IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL absorbed power	0.37/1.5 Kw 1x2 speed
Regolatore temperatura Temperature controller	3 Kw

Disegno tecnico / Technical drawing

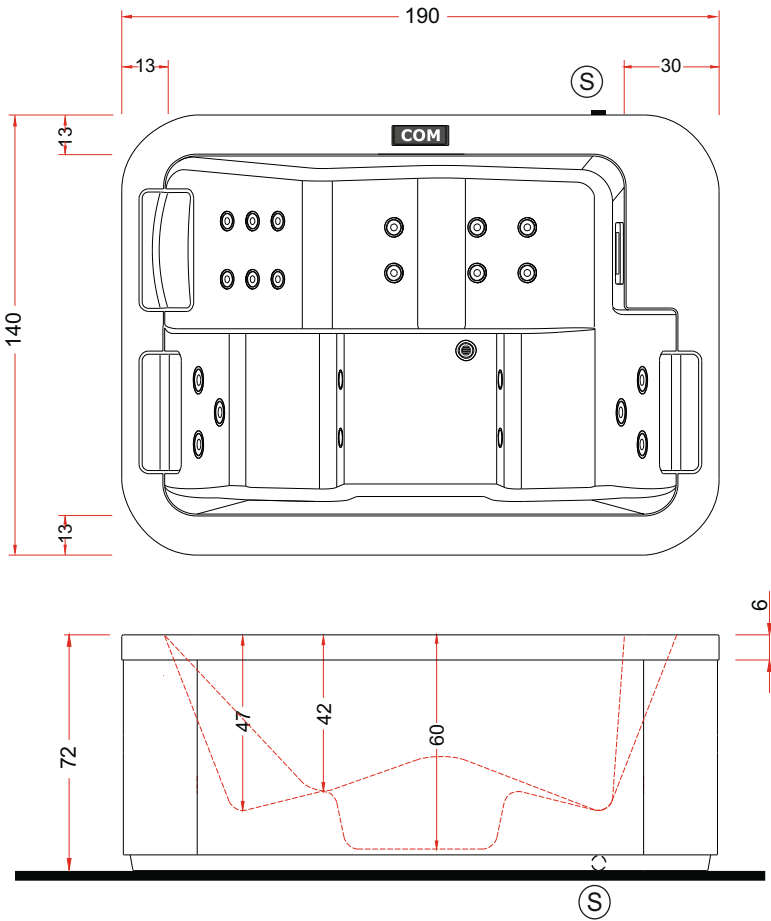


Comando impianti **COM** Control panel
Valvola di scarico **(S)** Draining valve

Installazioni disponibili / Installations allowed

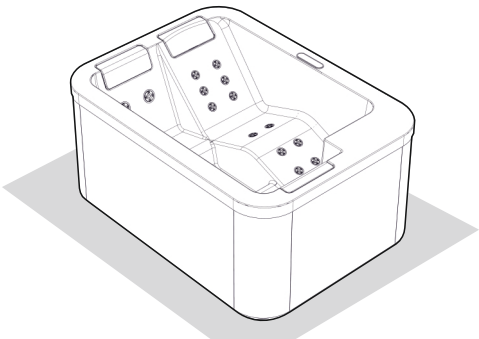


A centrostanza
standalone

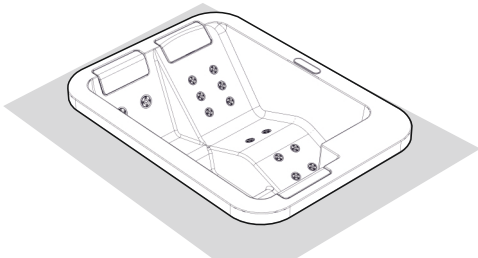

B centrostanza ad incasso
built-in standalone

Predisposizioni di installazione / Preparation of installation

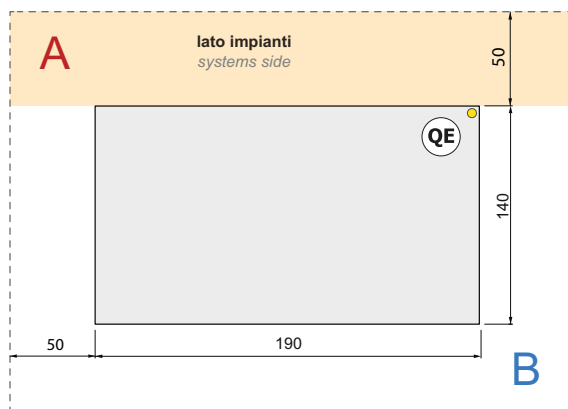

A > spazio tecnico obbligatorio sul lato dove sono dislocati gli impianti (motore, centralina...)

B > spazio tecnico consigliato per ispezione perimetrale.

Il collegamento elettrico deve essere predisposto all'interno dell'area indicata dal rettangolo azzurro.
The electrical connection must be set up within the area indicated by the blue rectangle.

QE Allaccio alimentazione elettrica
(sezione max del cavo 3x6 mmq / lunghezza 2 ml circa)
Electrical connection with maximum cable section 3x6 mmq, approximate length 2 ml.




A monte dell'impianto idraulico si consiglia di installare dei rubinetti filtro. L'azienda declina problemi derivanti dalla mancata installazione dei suddetti.

It is recommended to install filter faucets upstream of the hydraulic system. The company declines problems arising from failure to install them

NOTE

- L'impianto elettrico al quale si intende collegare la minipiscina deve essere conforme alle norme CEE.
- La minipiscina dovrà essere collegata ad un Sezionatore di rete (interuttore magnetotermico) con contatti distanziati min. 3mm. e ad un RCD (interruttore differenziale) di max 30mA.
- E' necessario che l'impianto dell'edificio sia presente un dispositivo di disconnessione bipolare.
- Deve esistere un efficiente impianto di terra.
- La minipiscina deve essere collegata all'impianto di terra dell'edificio in maniera permanente.
- *The electrical system to which the mini-pool will be connected must comply with CEE standards*
- *The minipool should be connected to a mains isolator (magnetothermal switch) with min. 3mm spaced contacts and an RCD (differential switch) of max 30mA*
- *It is necessary that the building electrical system is equipped with a bipolar disconnecting device*
- *The electrical system must be equipped with an efficient ground system*
- *The minipool must be connected to the building's ground system permanently*


Predisposizione della sede / Preparation of the installation site

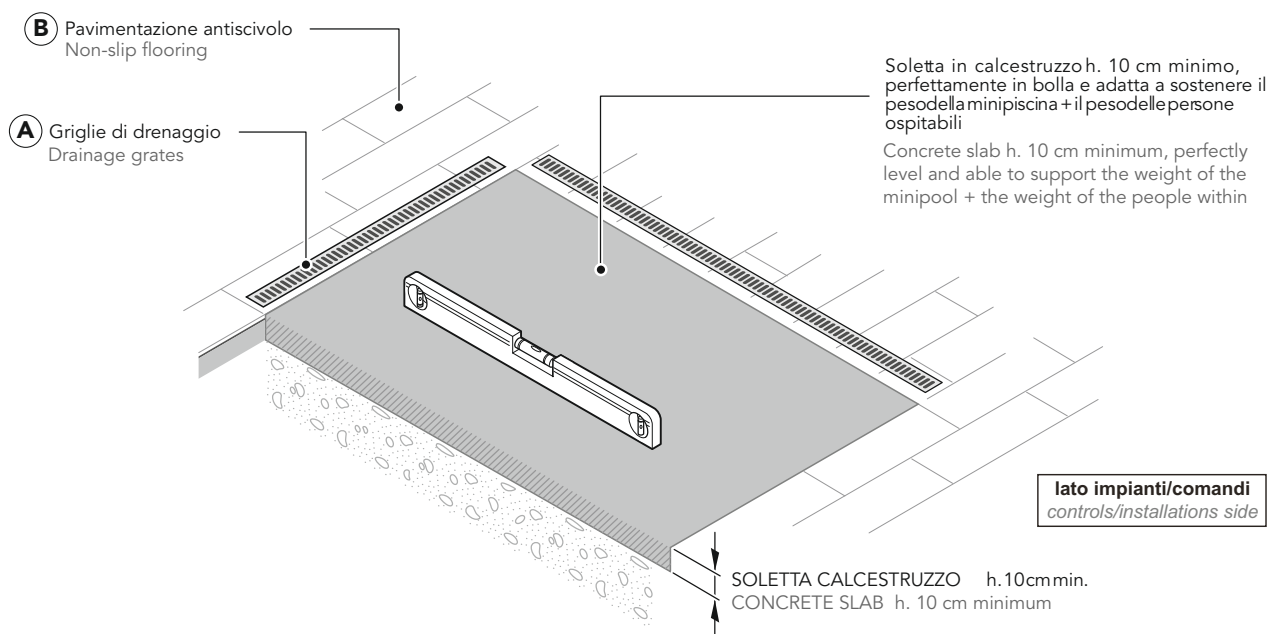

Breeze 140

cm190x140 h.72


Installazione freestanding / freestanding installation

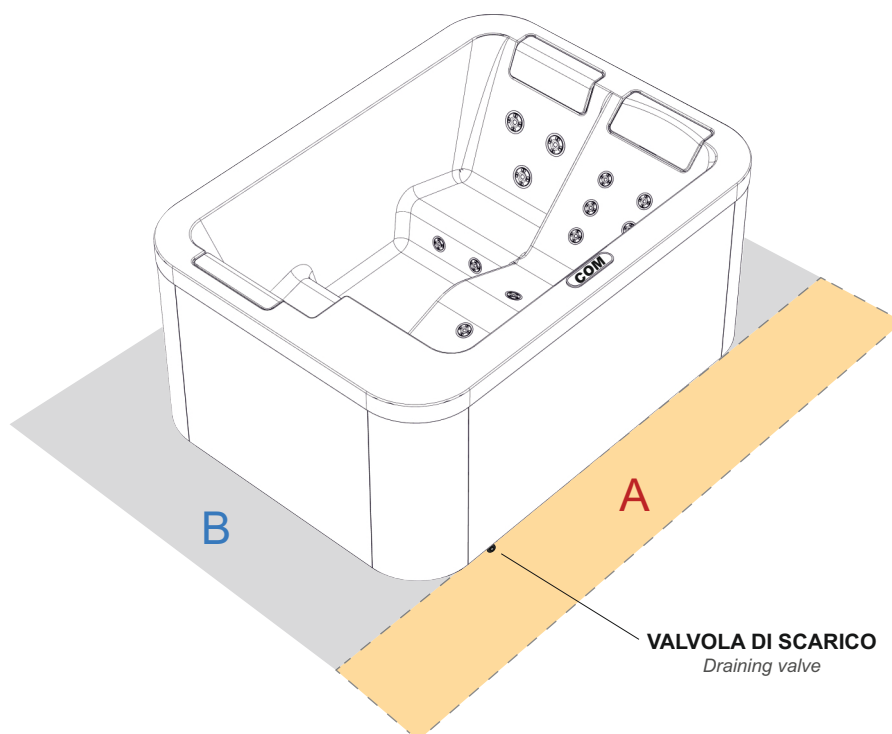

A > spazio tecnico **obbligatorio** di 50cm (lato impianti) / mandatory technical space of 50cm (system side)

B > spazio tecnico **consigliato** di 50cm per ispezione perimetrale / recommended technical space of 50cm for perimeter inspection.

Operazioni di scarico / Drainage system

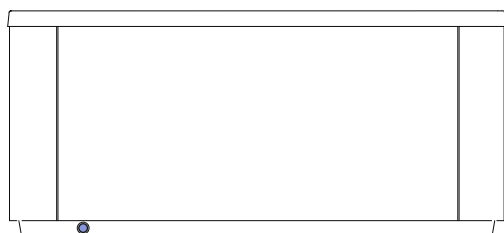


Valvola di drenaggio / Draining valve

Operazioni di scarico minipiscina

Lo svuotamento avviene effettuando le operazioni indicate nella figura a lato:

- 1 - Estrarre la manopola fino al max;
- 2 - Svitare il tappo;
- 3 - spingere dentro la valvola fino allo scatto;
- 4 - L'acqua fuoriesce;
- 5 - per chiudere, estrarre di nuovo al max;
- 6 - avvitare tappo e reinserire nella sede.

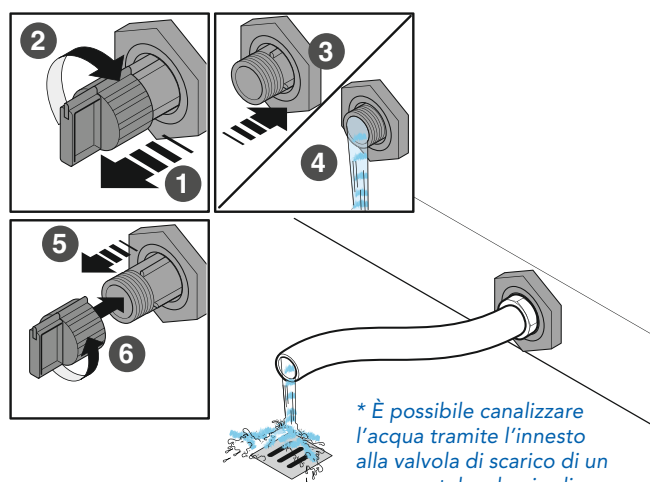


* È possibile canalizzare l'acqua tramite l'innesto alla valvola di scarico di un comune tubo da giardino


Breeze 140

cm190x140 h.72

Installazione ad incasso / Built in installation

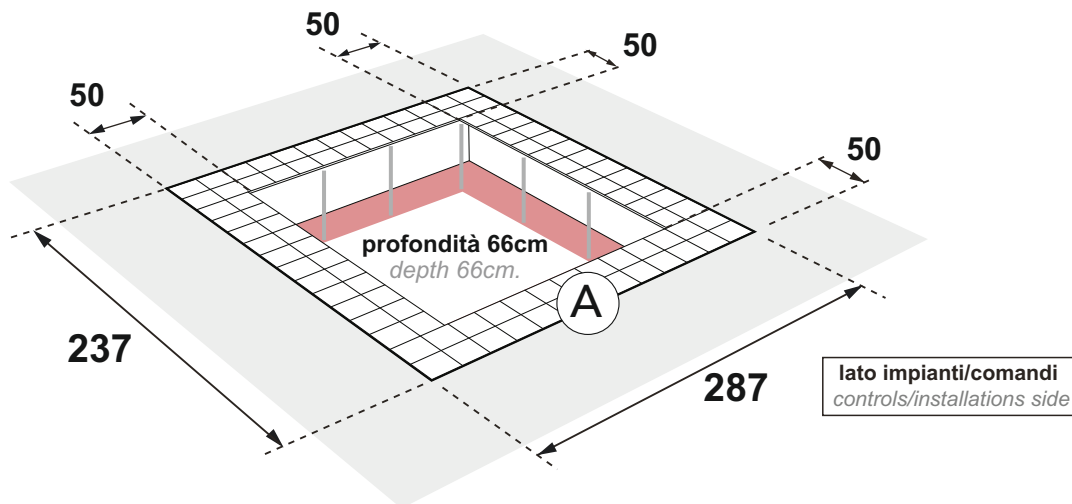

A DETTAGLI VANO INCASSO INSPECTION COMPARTMENT DETAILS

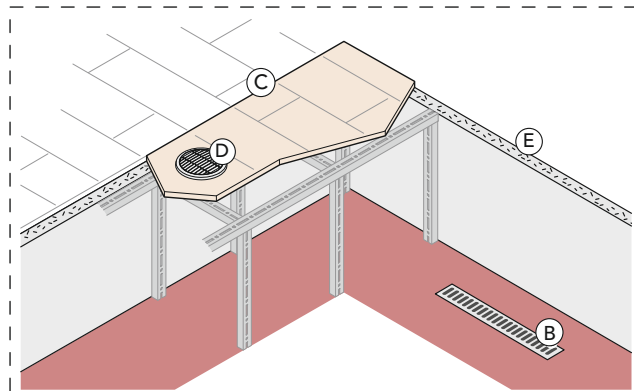



- A** Vano per ispezione perimetrale di 50cm con pavimento removibile
Perimetric inspection compartment of 50cm with removable oor
- B** Griglie di drenaggio interne
Internal drainage grates
- C** Pavimentazione antiscivolo
Non-slip ooring
- D** 2 griglie Ø15 cm per garantire una corretta aerazione del vano tecnico
n°2 Ø15 cm vents to ensure proper ventilation of the technical compartment
- E** Coibentazione: evita danni da gelo e condensa
Insulation: prevents damage from freezing and condensation

NB: si raccomanda che il peso della minipiscina deve scaricare sulla base e non sui bordi.

NB: we recommend to let the spa discharge its weight on the base and not on the edges.

Per ottenere un buon accoppiamento tra la minipiscina e il rivestimento, si consiglia la posa dell'ultima la di piastrelle (in prossimità del bordo) ad installazione avvenuta.

We advice to x the last line of tiles near the edge once the installation is nished, the result will be a good match between the spa and the covering.

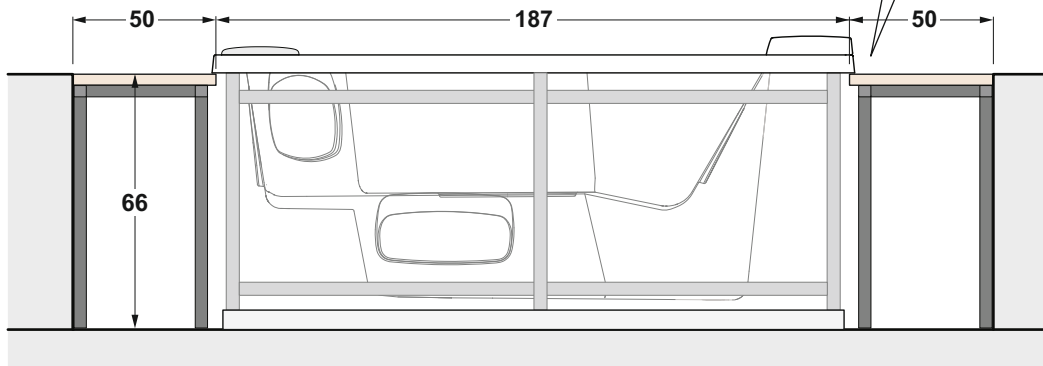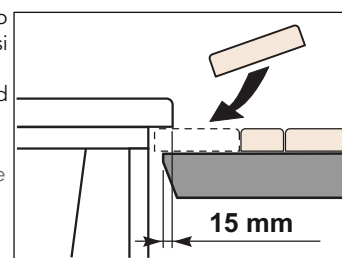

Breeze 190

centro-stanza / standalone


cm190x190 h.80

Dati tecnici


Technical features

Max contenuto d'acqua Max water capacity	1100 l.
Jets idromassaggio Whirlpool jets	10 jets 12 small jets
Dati dimensionali Dimensional features	
Volume d'imballo Packaging volume	3,8 m ²
Peso a vuoto Dry weight	400 kg
Peso con acqua Wet weight	1500 kg
Caratteristiche elettriche Electrical features	
Voltaggio Voltage	230 volt
Amperaggio Amperage	16 A (240V)
Tensione Tension	50 Hz
Potenza assorbita IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL absorbed power	0.37/1.5 Kw 1x2 speed
Regolatore temperatura Temperature controller	3 Kw

Disegno tecnico / Technical drawing

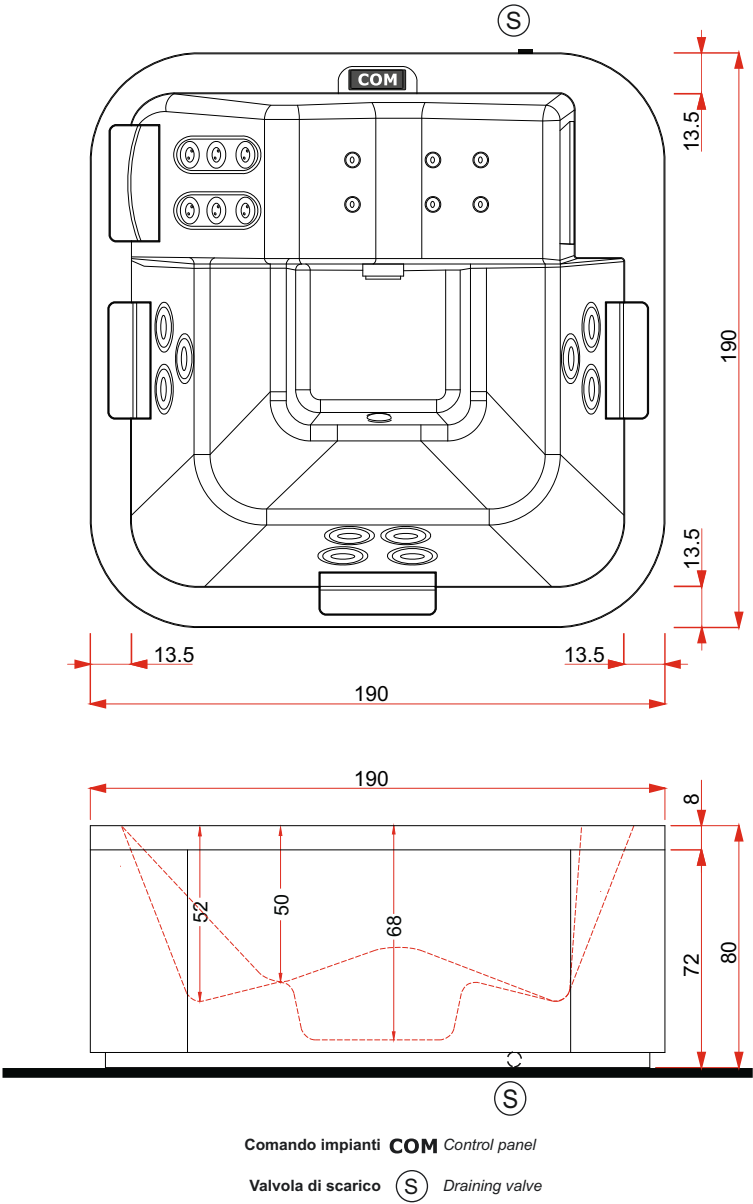


Installazioni disponibili / Installations allowed

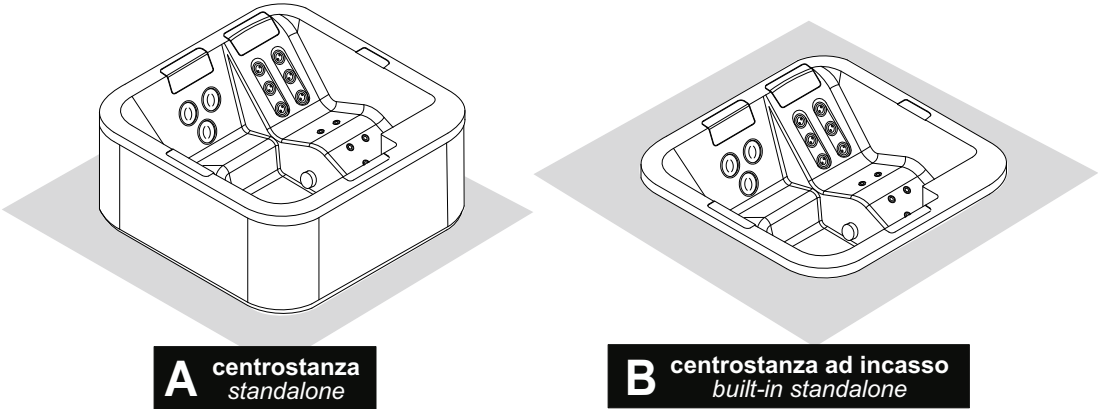

Breeze 190

cm190x190 h.80

Predisposizioni di installazione / Preparation of installation

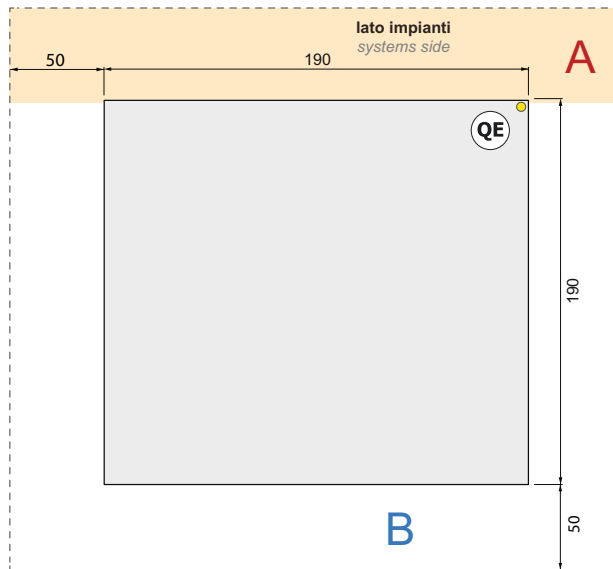

A > spazio tecnico obbligatorio sul lato dove sono dislocati gli impianti (motore, centralina...)

B > spazio tecnico consigliato per ispezione perimetrale.

Il collegamento elettrico deve essere predisposto all'interno dell'area indicata dal rettangolo azzurro.
The electrical connection must be set up within the area indicated by the blue rectangle.

QE Allaccio alimentazione elettrica
(sezione max del cavo 3x6 mmq / lunghezza 2 ml circa)
Electrical connection with maximum cable section 3x6 mmq, approximate length 2 ml.




A monte dell'impianto idraulico si consiglia di installare dei rubinetti filtro. L'azienda declina problemi derivanti dalla mancata installazione dei suddetti.

It is recommended to install filter faucets upstream of the hydraulic system. The company declines problems arising from failure to install them

NOTE

- L'impianto elettrico al quale si intende collegare la minipiscina deve essere conforme alle norme CEE.
- La minipiscina dovrà essere collegata ad un Sezionatore di rete (interuttore magnetotermico) con contatti distanziati min. 3mm. e ad un RCD (interruttore differenziale) di max 30mA.
- E' necessario che l'impianto dell'edificio sia presente un dispositivo di disconnessione bipolare.
- Deve esistere un efficiente impianto di terra.
- La minipiscina deve essere collegata all'impianto di terra dell'edificio in maniera permanente.
- *The electrical system to which the mini-pool will be connected must comply with CEE standards*
- *The minipool should be connected to a mains isolator (magnetothermal switch) with min. 3mm spaced contacts and an RCD (differential switch) of max 30mA*
- *It is necessary that the building electrical system is equipped with a bipolar disconnecting device*
- *The electrical system must be equipped with an efficient ground system*
- *The minipool must be connected to the building's ground system permanently*


Predisposizione della sede / Preparation of the installation site

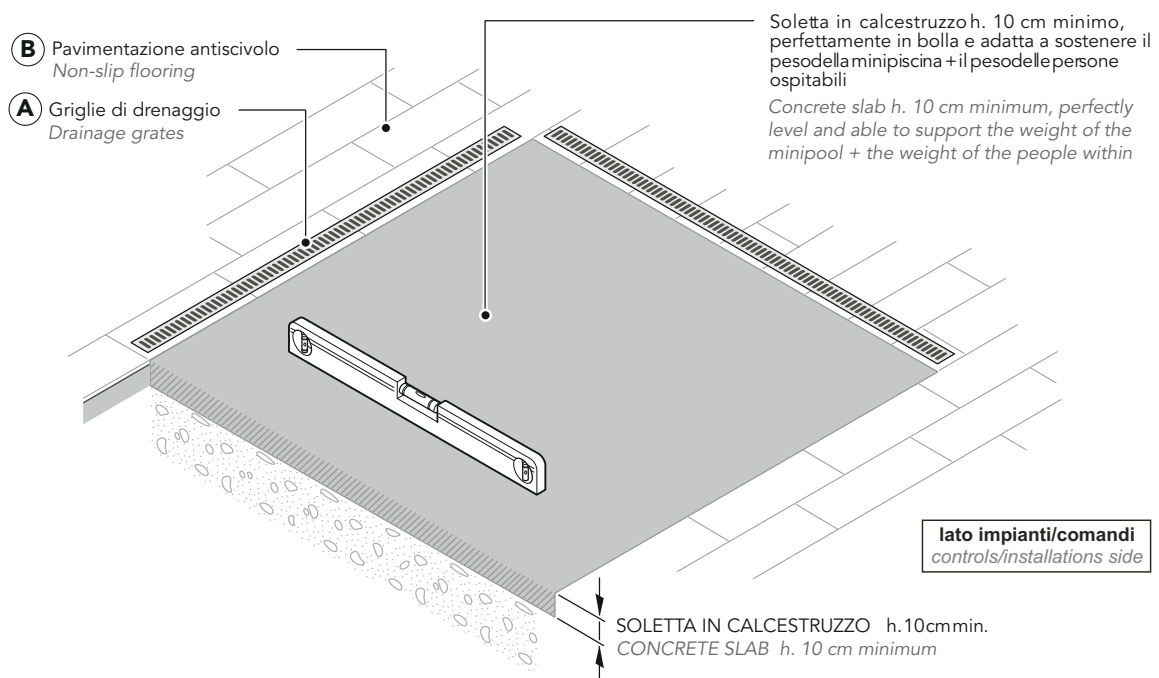

Breeze 190

cm190x190 h.80


Installazione freestanding / freestanding installation

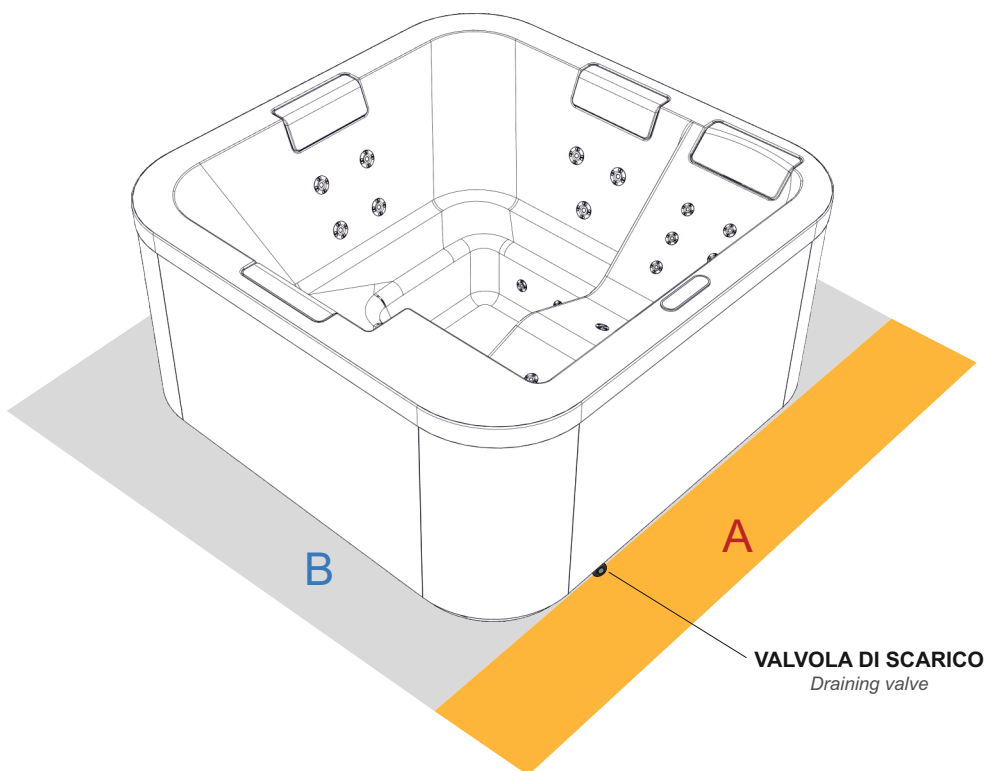

A > spazio tecnico **obbligatorio** di 50cm (lato impianti) / mandatory technical space of 50cm (system side)

B > spazio tecnico **consigliato** di 50cm per ispezione perimetrale / recommended technical space of 50cm for perimeter inspection.

Operazioni di scarico / Drainage system

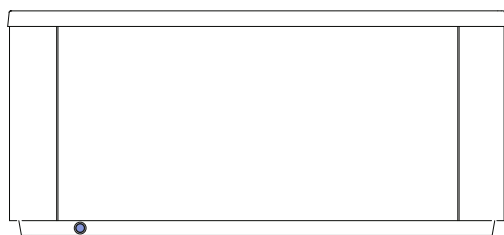


Valvola di drenaggio / Draining valve

Operazioni di scarico minipiscina

Lo svuotamento avviene effettuando le operazioni indicate nella figura a lato:


- 1 - Estrarre la manopola fino al max;
- 2 - Svitare il tappo;
- 3 - spingere dentro la valvola fino allo scatto;
- 4 - L'acqua fuoriesce;
- 5 - per chiudere, estrarre di nuovo al max;
- 6 - avvitare tappo e reinserire nella sede.

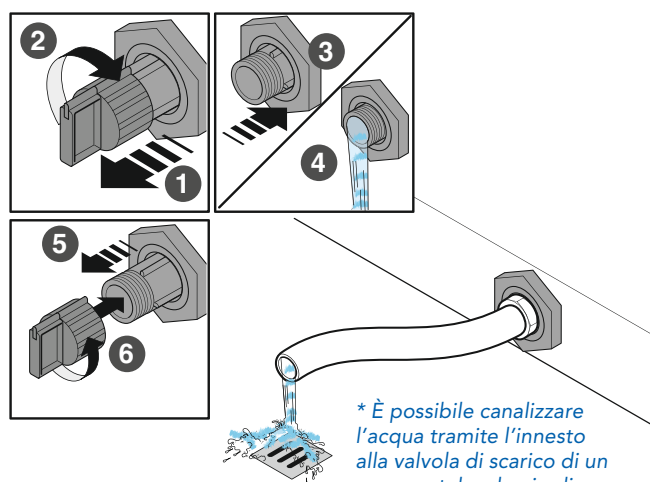


* È possibile canalizzare l'acqua tramite l'innesto alla valvola di scarico di un comune tubo da giardino

Breeze 190

Installazione ad incasso / Built in installation

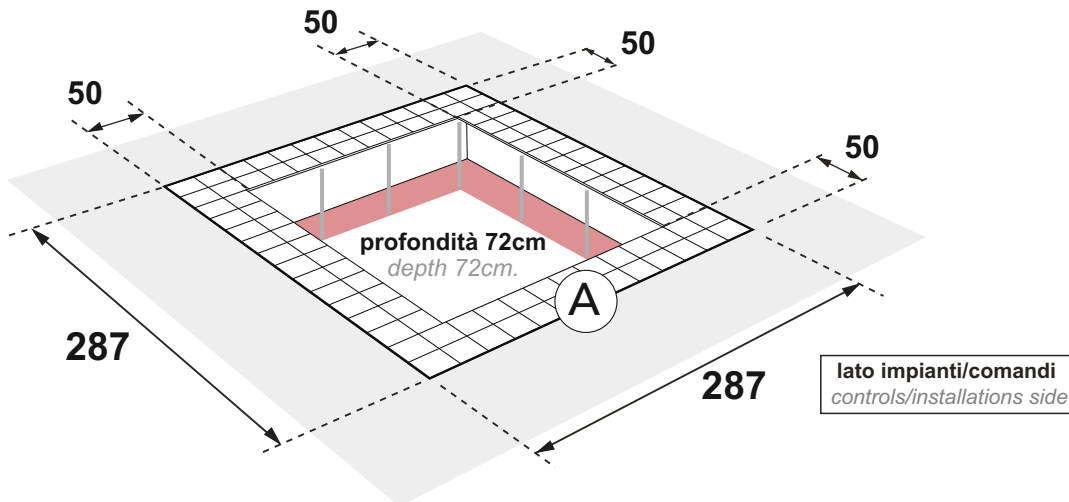

(A) DETTAGLI VANO INCASSO *INSPECTION COMPARTMENT DETAILS*

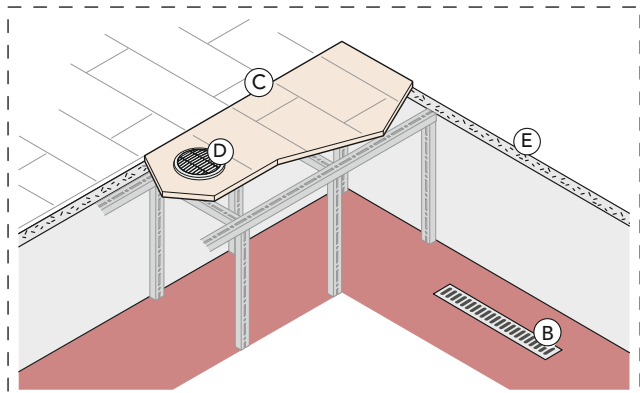



- | | |
|--|---|
| <p>(A) Vano per ispezione perimetrale di 50cm con pavimento removibile</p> | <p>Perimetric inspection compartment of 50cm with removable oor</p> |
| <p>(B) Griglie di drenaggio interne</p> | <p>Internal drainage grates</p> |
| <p>(C) Pavimentazione antiscivolo</p> | <p>Non-slip ooring</p> |
| <p>(D) 2 griglie Ø15 cm per garantire una corretta aerazione del vano tecnico</p> | <p>n°2 Ø15 cm vents to ensure proper ventilation of the technical compartment</p> |
| <p>(E) Coibentazione: evita danni da gelo e condensa</p> | <p>Insulation: prevents damage from freezing and condensation</p> |

NB: si raccomanda che il peso della minipiscina deve scaricare sulla base e non sui bordi.

NB: we recommend to let the spa discharge its weight on the base and not on the edges.

Per ottenere un buon accoppiamento tra la minipiscina e il rivestimento, si consiglia la posa dell'ultima la di piastrelle (in prossimità del bordo) ad installazione avvenuta.

We advise to x the last line of tiles near the edge once the installation is nished, the result will be a good match between the spa and the covering.

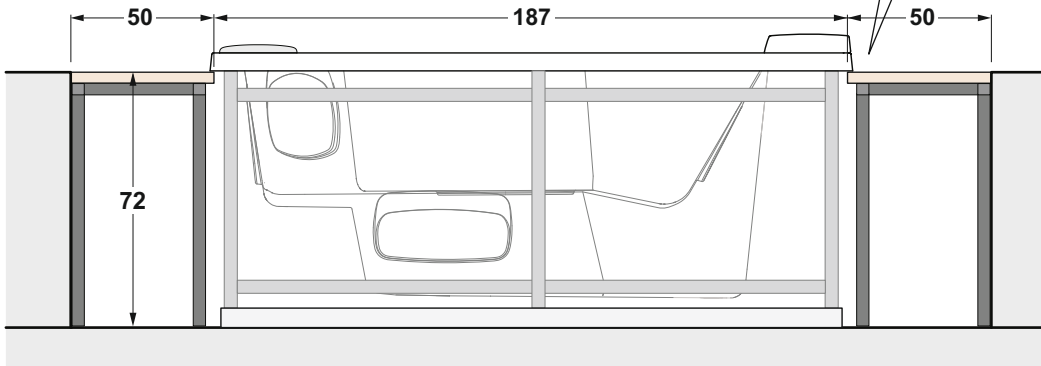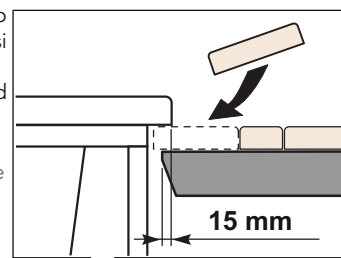

La ditta produttrice si riserva di apportare le modifiche tecniche opportune al prodotto senza obbligo di preavviso o di sostituzione
The manufacturer reserves the right to make any necessary technical alterations to the product without prior notice or replacement


2024 rev.01

Breeze 220


centro-stanza / standalone

cm220x220 h.91

Dati tecnici	
Technical features	
Max contenuto d'acqua Max water capacity	1400 l.
Jets idromassaggio Whirlpool jets	10 jets 36 small jets
Dati dimensionali	
Dimensional features	
Volume d'imballo Packaging volume	3,8 m ²
Peso a vuoto Dry weight	500 kg
Peso con acqua Wet weight	1900 kg
Caratteristiche elettriche	
Electrical features	
Voltaggio Voltage	230 volt
Amperaggio Amperage	16 A (240V)
Tensione Tension	50 Hz
Potenza assorbita IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL absorbed power	0.37/1.5 Kw 1x2 speed
Regolatore temperatura Temperature controller	3 Kw

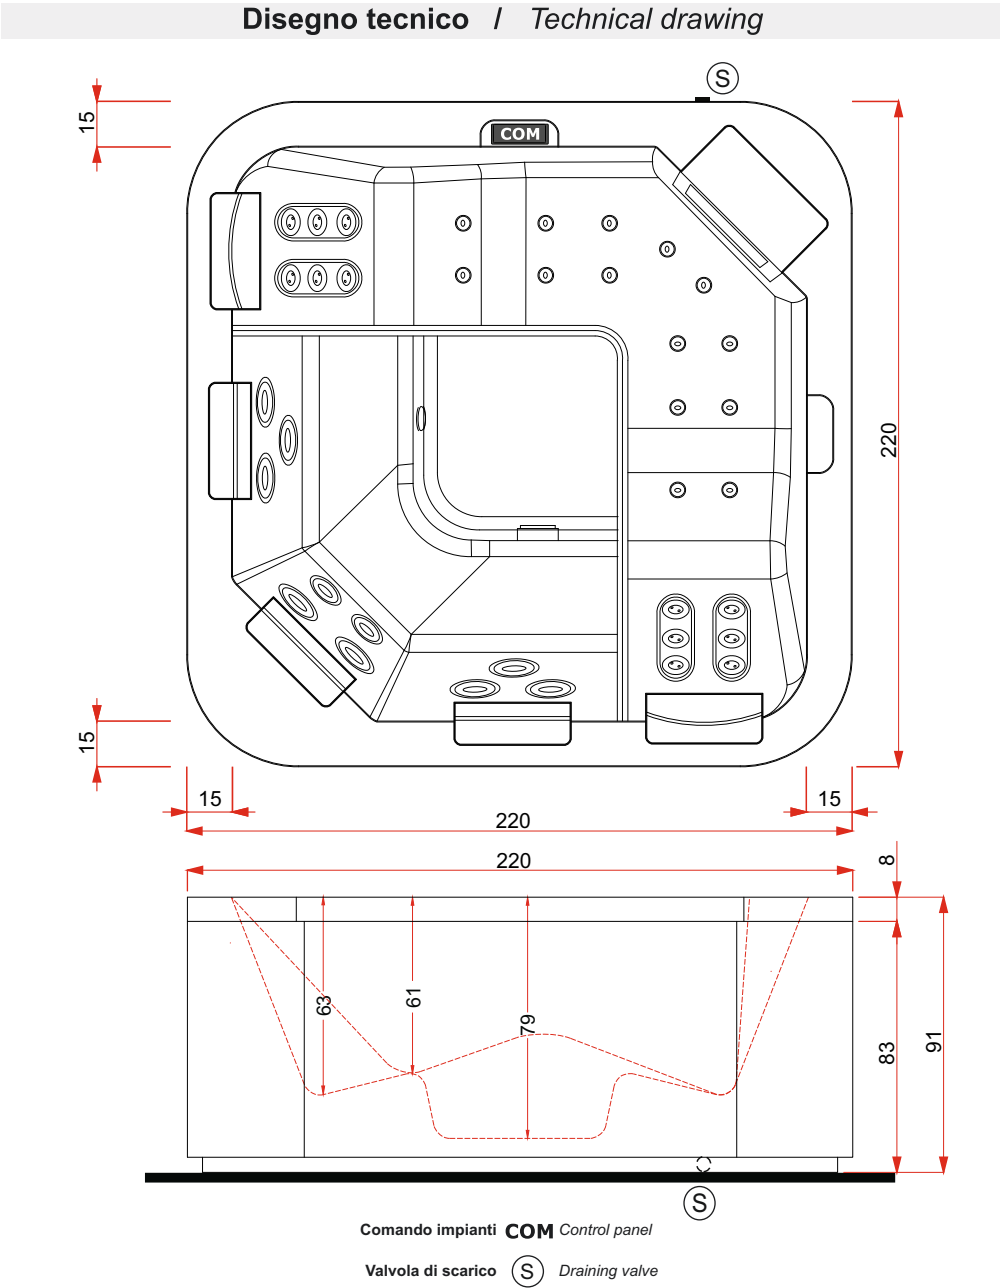

Installazioni disponibili / Installations allowed

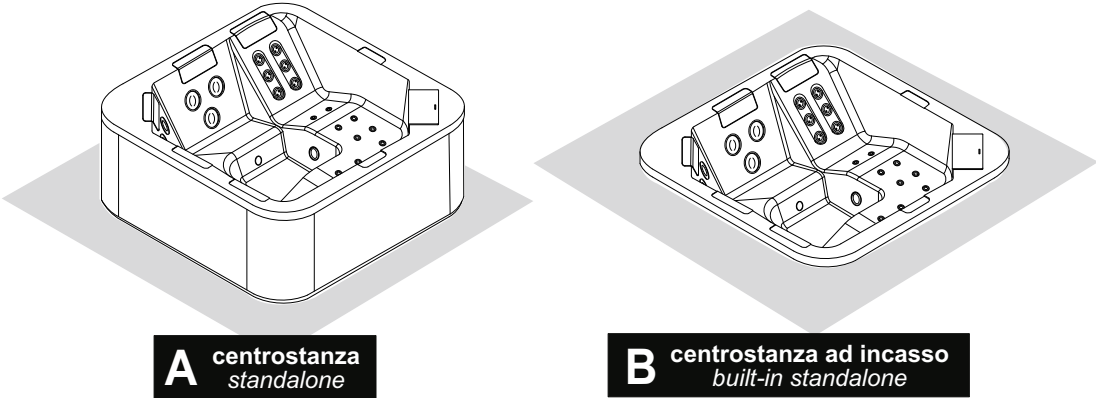


La ditta produttrice si riserva di apportare le modifiche tecniche opportune al prodotto senza obbligo di preavviso o di sostituzione
The manufacturer reserves the right to make any necessary technical alterations to the product without prior notice or replacement

Breeze 220

cm220x220 h.91

Predisposizioni di installazione / Preparation of installation

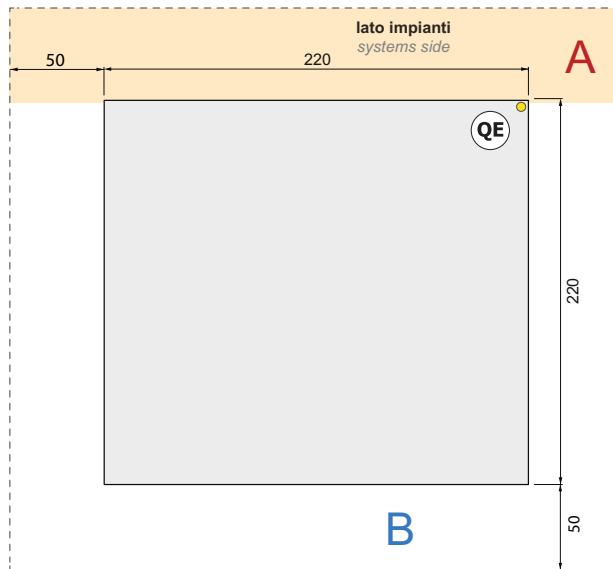

A > spazio tecnico obbligatorio sul lato dove sono dislocati gli impianti (motore, centralina...)

B > spazio tecnico consigliato per ispezione perimetrale.

Il collegamento elettrico deve essere predisposto all'interno dell'area indicata dal rettangolo azzurro.
The electrical connection must be set up within the area indicated by the blue rectangle.

QE Allaccio alimentazione elettrica
(sezione max del cavo 3x6 mmq / lunghezza 2 ml circa)
Electrical connection with maximum cable section 3x6 mmq, approximate length 2 ml.




A monte dell'impianto idraulico si consiglia di installare dei rubinetti filtro. L'azienda declina problemi derivanti dalla mancata installazione dei suddetti.

It is recommended to install filter faucets upstream of the hydraulic system. The company declines problems arising from failure to install them

NOTE

- L'impianto elettrico al quale si intende collegare la minipiscina deve essere conforme alle norme CEE.
- La minipiscina dovrà essere collegata ad un Sezionatore di rete (interuttore magnetotermico) con contatti distanziati min. 3mm. e ad un RCD (interruttore differenziale) di max 30mA.
- E' necessario che l'impianto dell'edificio sia presente un dispositivo di disconnessione bipolare.
- Deve esistere un efficiente impianto di terra.
- La minipiscina deve essere collegata all'impianto di terra dell'edificio in maniera permanente.
- *The electrical system to which the mini-pool will be connected must comply with CEE standards*
- *The minipool should be connected to a mains isolator (magnetothermal switch) with min. 3mm spaced contacts and an RCD (differential switch) of max 30mA*
- *It is necessary that the building electrical system is equipped with a bipolar disconnecting device*
- *The electrical system must be equipped with an efficient ground system*
- *The minipool must be connected to the building's ground system permanently*


Predisposizione della sede / Preparation of the installation site

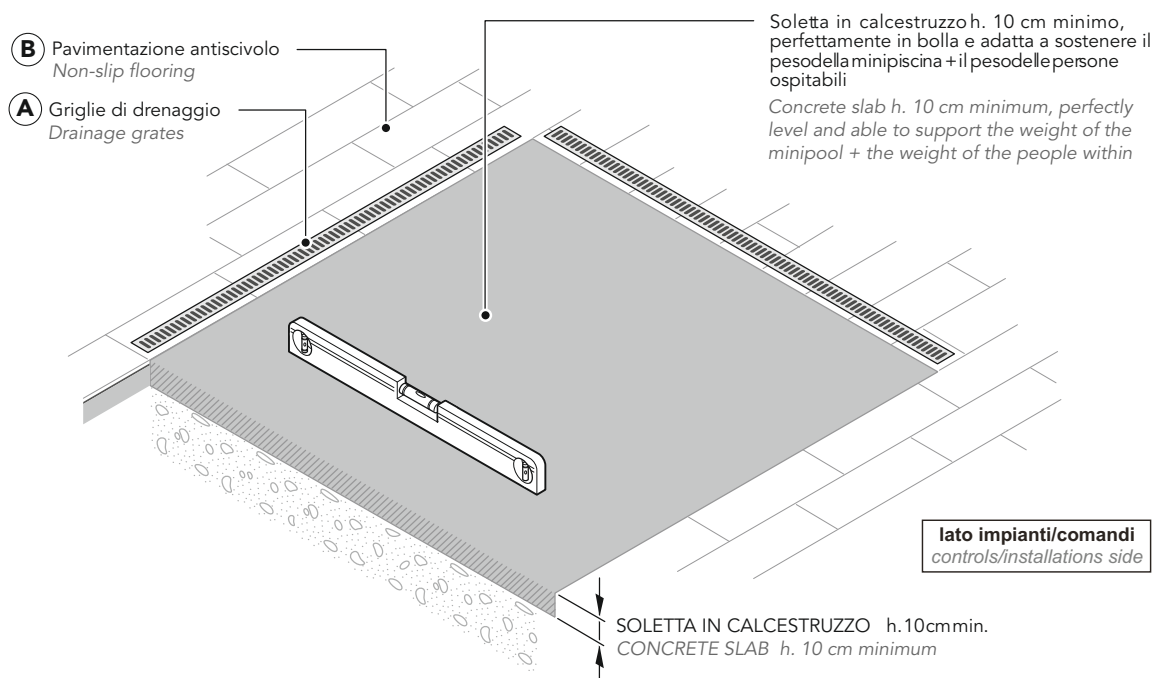

Breeze 220

cm220x220 h.91


Installazione freestanding / freestanding installation

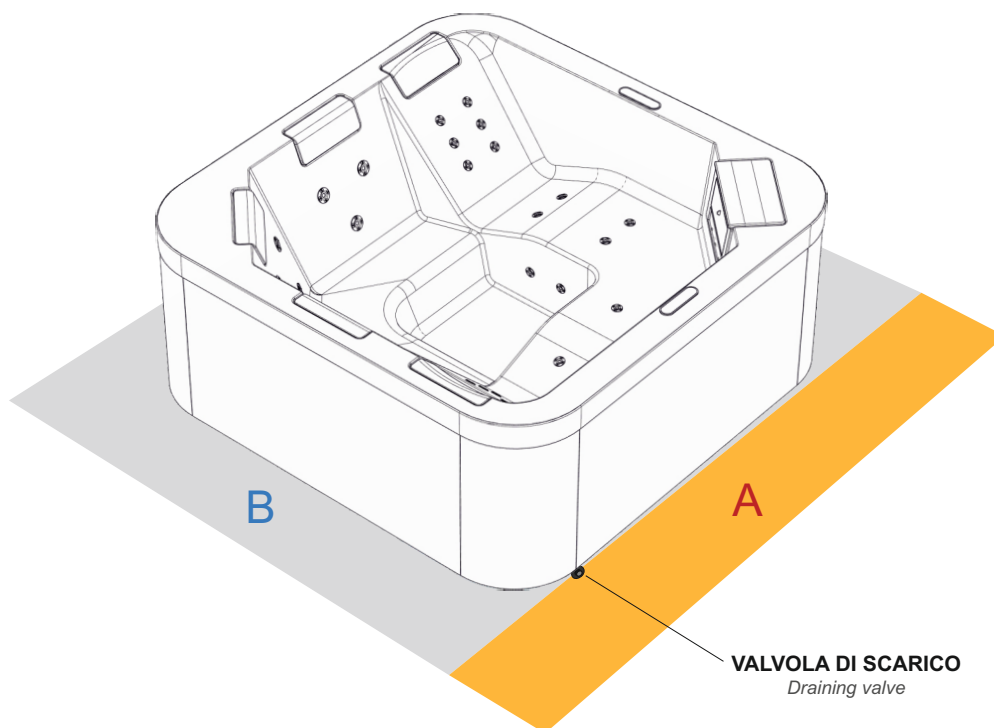

A > spazio tecnico **obbligatorio** di 50cm (lato impianti) / mandatory technical space of 50cm (system side)

B > spazio tecnico **consigliato** di 50cm per ispezione perimetrale / recommended technical space of 50cm for perimeter inspection.

Operazioni di scarico / Drainage system

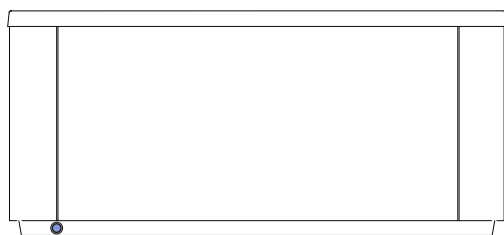


Valvola di drenaggio / Draining valve

Operazioni di scarico minipiscina

Lo svuotamento avviene effettuando le operazioni indicate nella figura a lato:

- 1 - Estrarre la manopola fino al max;
- 2 - Svitare il tappo;
- 3 - spingere dentro la valvola fino allo scatto;
- 4 - L'acqua fuoriesce;
- 5 - per chiudere, estrarre di nuovo al max;
- 6 - avvitare tappo e reinserire nella sede.

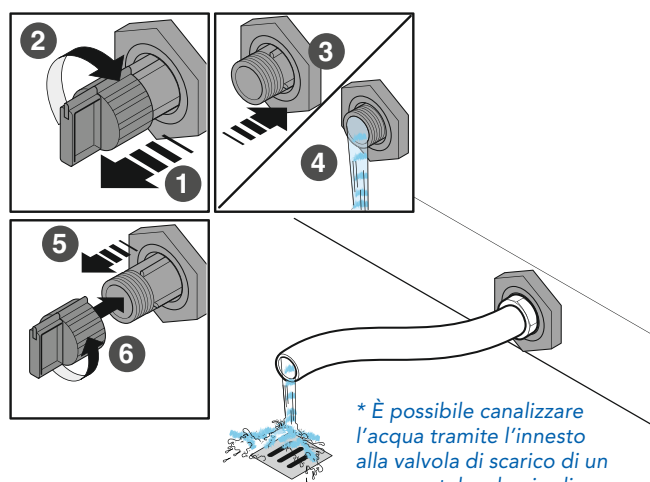


* È possibile canalizzare l'acqua tramite l'innesto alla valvola di scarico di un comune tubo da giardino


Breeze 220

cm220x220 h.91

Installazione ad incasso / Built in installation

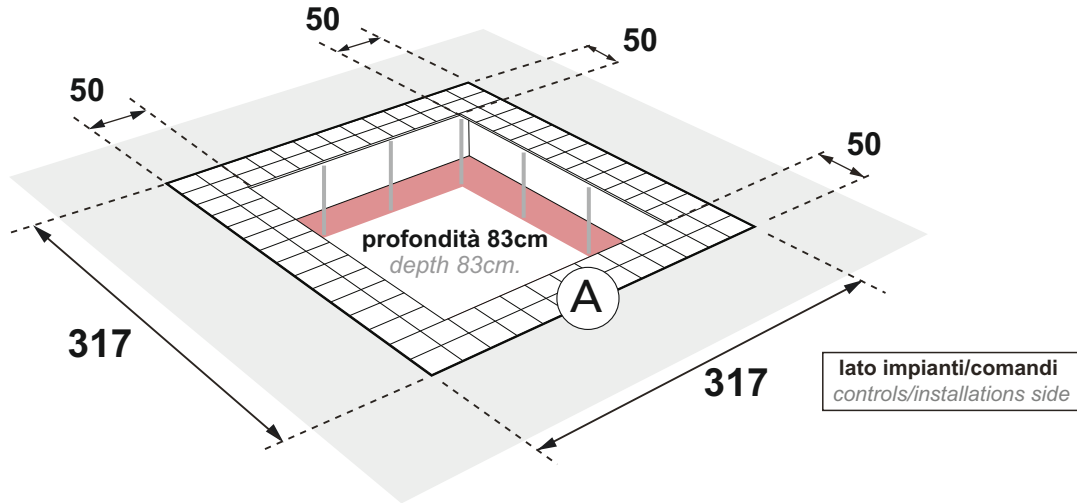

A DETTAGLI VANO INCASSO INSPECTION COMPARTMENT DETAILS

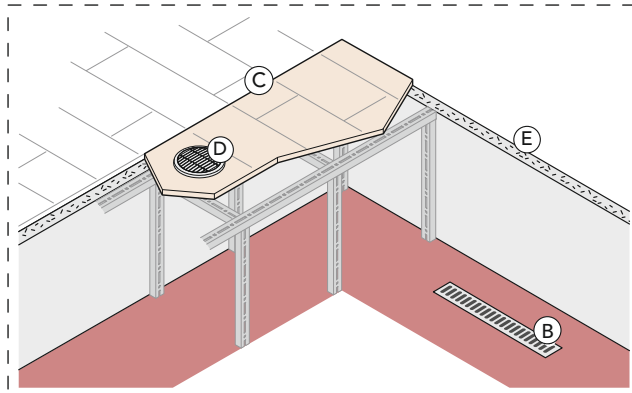

- | | |
|---|--|
| A Vano per ispezione perimetrale di 50cm con pavimento removibile | Perimetric inspection compartment of 50cm with removable floor |
| B Griglie di drenaggio interne | Internal drainage grates |
| C Pavimentazione antiscivolo | Non-slip flooring |
| D 2 griglie Ø15 cm per garantire una corretta aerazione del vano tecnico | n°2 Ø15 cm vents to ensure proper ventilation of the technical compartment |
| E Coibentazione: evita danni da gelo e condensa | Insulation: prevents damage from freezing and condensation |

NB: si raccomanda che il peso della minipiscina deve scaricare sulla base e non sui bordi.

NB: we recommend to let the spa discharge its weight on the base and not on the edges.

Per ottenere un buon accoppiamento tra la minipiscina e il rivestimento, si consiglia la posa dell'ultima fila di piastrelle (in prossimità del bordo) ad installazione avvenuta.

We advice to x the last line of tiles near the edge once the installation is nished, the result will be a good match between the spa and the covering.

